


ISTNIEJĄCE:
-CETRAŁKA ALARMU
-SYSTEM ALARMOWANIA DSP-50
-TERMINAL DTG 53
PRZENIEŚĆ DO GARAŻU NA ŚCIANĘ
OBOK TE-1

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | PÓW. POM. [m ²] |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU | | |
| 01 | HALL Z SZATNIA | 30,40m ² |
| 02 | SALA | 184,15m ² |
| 03 | MAGAZYN MEBLI | 7,75m ² |
| 04 | KORYTARZ | 5,06m ² |
| 05 | CHŁODNIA | 5,25m ² |
| 06 | MAGAZYN | 5,59m ² |
| 07 | KUCHNIA | 19,18m ² |
| 08 | ZMYWALNIA | 8,39m ² |
| 09 | KORYTARZ | 7,15m ² |
| 10 | MAGAZYN NACZYŃ | 4,86m ² |
| 11 | TOALETA PERSONELU | 3,07m ² |
| 12 | POM. SOCJALNE | 6,33m ² |
| 13 | TOALETA DLA NS | 4,22m ² |
| 14 | TOALETA DAMSKA | 8,45m ² |
| 15 | TOALETA MĘSKA | 11,53m ² |
| 16 | TOALETA OSP | 3,63m ² |
| 17 | POM. SOCJALNE OSP | 10,86m ² |
| PÓW. UŻYTKOWA RAZEM: | | 325,88m ² |

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | PÓW. POM. [m ²] |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| POWIERZCHNIA NIEUŻYTKOWA BUDYNKU | | |
| 18 | POM. PORZĄDKOWE | 3,85m ² |
| 19 | GARAŻ | 85,19m ² |
| 20 | MAGAZYN OPAŁU | 6,58m ² |
| 21 | KOTŁOWNIA | 6,14m ² |
| 22 | POM. NA ODPADKI | 3,52m ² |
| PÓW. NIEUŻYTKOWA RAZEM: | | 105,28m ² |

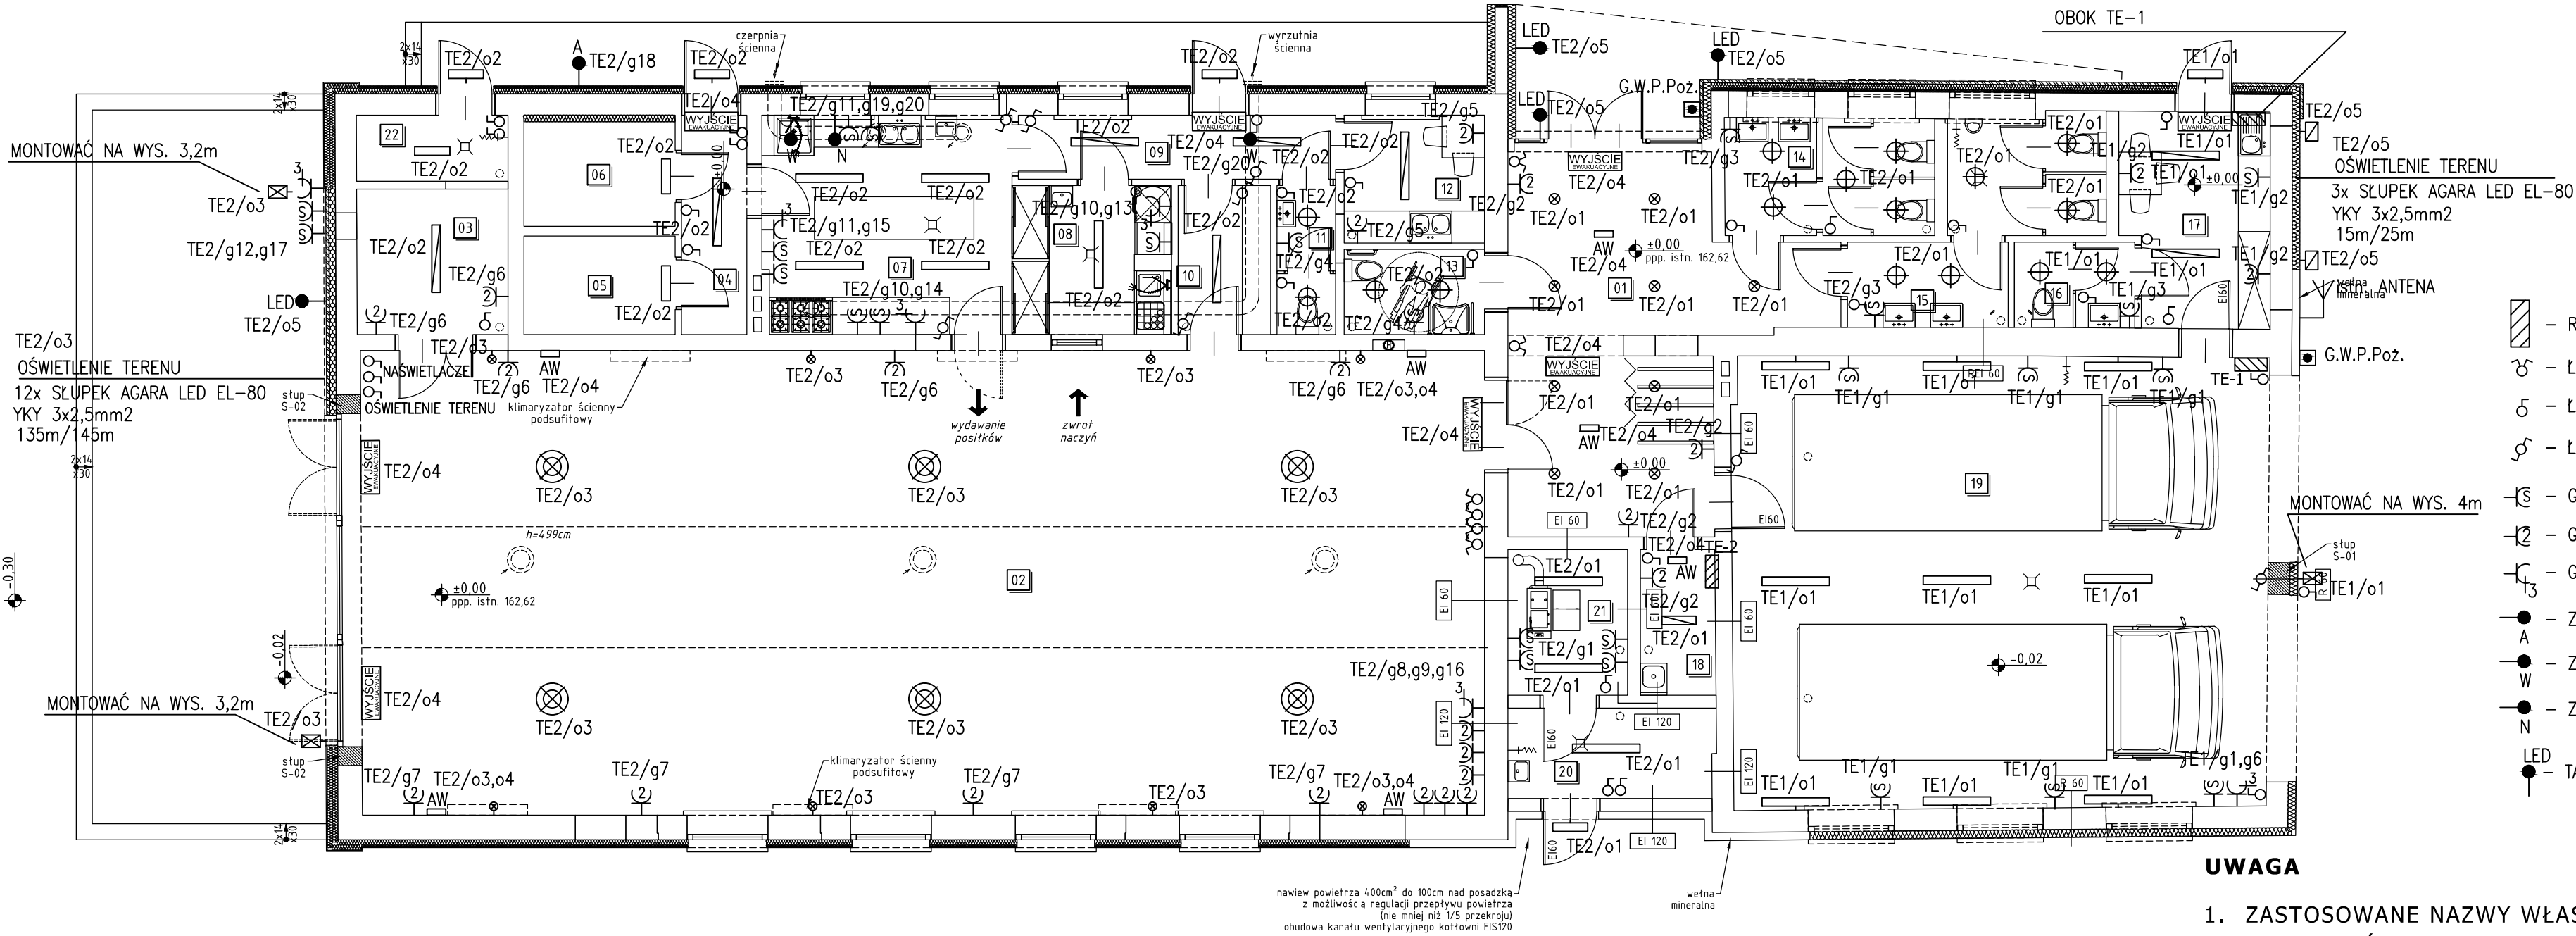

- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- GNAZDO POJEDYNCZE SZCZELNE 230V
- GNAZDO PODWÓJNE 230V
- GNAZDO 3-FAZOWE 400V Z WYŁĄCZNIKIEM
- ZASILANIE AGREGATU CHŁODNI
- ZASILANIE WENTYLATORA
- ZASILANIE NAGRZEWNICY
- TAŚMA LED IP 65

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA CODAR 2x36W IP65 EVG, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA CODAR 1x18W IP65 EVG, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA VECTOR 2x36W, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA VECTOR 2x18W, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA EWAKUACYJNA (WYJŚCIE)

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU NAŚWIELACZ TORSO 70W IP65, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU NAŚWIELACZ TORSO 150W IP65, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LUMAX S LED, PROD. LENA LIGHTING
- WKŁAD BATERYJNY 1-GODZINNY DO OPRawy ŚWIETŁÓWKOWEJ
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZWIESZANA ARM60 ZWIS 3x40W, PROD. AQUAFORM
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PLAFON SATURN 2x18W IP54, PROD. LENA LIGHTING
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU DOWNLIGHT DL195 2x18W, PROD. LENA LIGHTING
- GYPSON KINKIET 1 GIPS BIAŁY 20 CM 33W

UWAGA

- ZASTOSOWANE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW SĄ ROZWIĄZANIAMI PRZYKŁADOWYMI, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TYCH SAMYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
- OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ WKŁADY BATERYJNE MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY CNBOP
- W SANITARIATACH NALEŻY ZASILIĆ WENTYLATORY, KTÓRE ZAŁĄCZANE BĘDĄ Z OŚWIETLeniem

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| saluda architekci | | ul. Krakowskie Przedmieście 21 |
| www.saldoc.com | | 98-200 Sieradz |
| | | tel. 607 942 842 |
| temat | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | |
| adres inwestycji | SŁOMKÓW SUCHY, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 190/2 | |
| inwestor | GMINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW | |
| rysunek | RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
| wykonał proj. elektr. | mgr inż. MARCIN DYTRYCH | skala 1:100 |
| upr. nr | LOD/2058/PWOE/12 | data LISTOPAD 2015r. |
| nr projektu | 140701 | nr rys. E-3 |
| | | rewizja |